


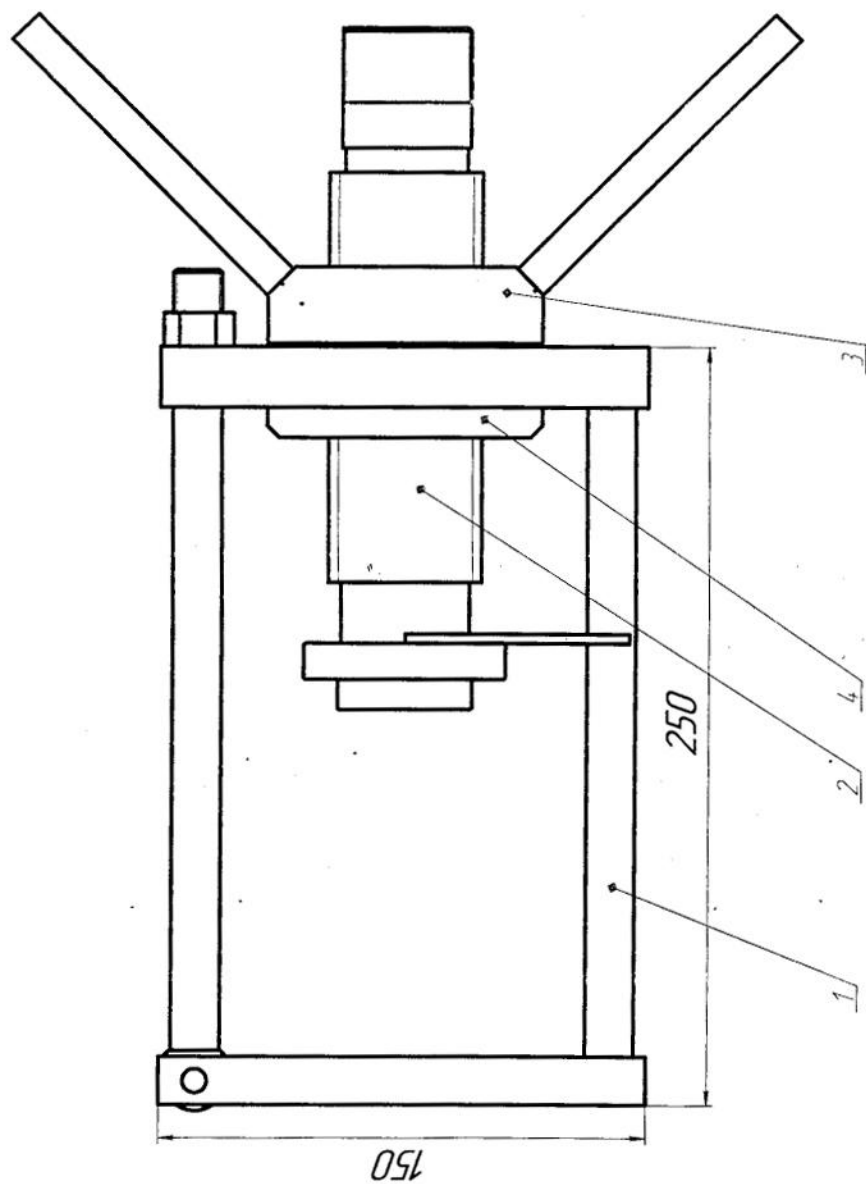

СТРУБЦИНА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН

ПАСПОРТ

2015

НАЗНАЧЕНИЕ

Струбцина для железнодорожных цистерн предназначена для разгрузки сжиженного газа пропан - бутана из железнодорожных цистерн. Струбцина должна быть замонтирована на перегрузочном шланге, который имеет наконечник с внутренней резьбой 1¼"

МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Рамка | ст.35 |
| 2. Винт | ст.45 |
| 3. Втулка резьбовая | ст.35 |
| 4. Гайка резьбовая | ст.35 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Струбцина
2. Паспорт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Струбцину монтируем на клапан так, чтобы втулка с резьбой попадала прокладкой точно посередине присоединения клапана. Втулка резьбовая вращается с помощью рукоятки, что позволяет прижать прокладку к торцу клапана цистерны. Втулка имеет левую резьбу, в результате чего при вращении влево – прокладка прижимается, а при вращении вправо – расслабляется. В случае, когда цистерна имеет клапан с рукояткой в виде круга, струбцину монтируем, отклоняя плечо, отвинтив перед этим гайку. После монтажа втулки с резьбой с прокладкой в гнезде клапана цистерны, закрываем плечо, довинчивая при этом гайку.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию струбцин допускается персонал, прошедший специальную подготовку. При проверке работоспособности струбцины строго соблюдать «Правила безопасности систем газоснабжения Украины»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует нормальную работу струбцины в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Струбцина для железнодорожных цистерн соответствует требованиям конструкторской документации и по результатам испытаний пригодна к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Начальник ОТК _____