

Регулятор тиску FLT-25 вик. 1


(виконання 1)

"COPRIM"

LPG & CH4 equipment


ITALY

нагаштувань вихідного тиску

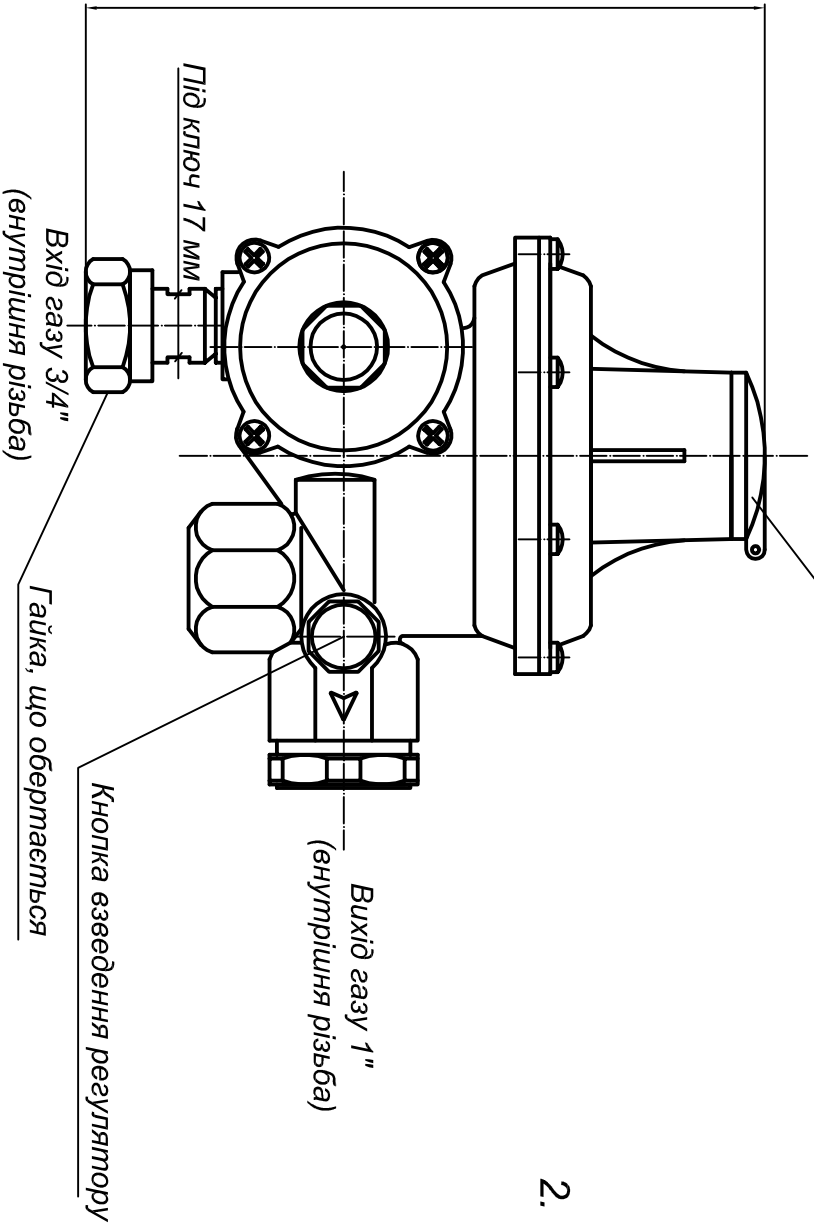

Засадьні данні:

1. Масова максимальна пропускна спроможність - 40 кг/год;
2. Об'ємна максимальна пропускна спроможність парів ЗВГ - 17 м³/год;
3. Максимальний вхідний тиск - 18 кгс/см²;
4. Вихідний тиск:
 - 30...45 мбар (3,0 ... 4,5 кПа);
 - 20...40 мбар (2,0...4,0 кПа) - під замовлення;
5. Тиск спрацювання відсічного клапана 60...90 мбар (6,0...9,0 кПа).

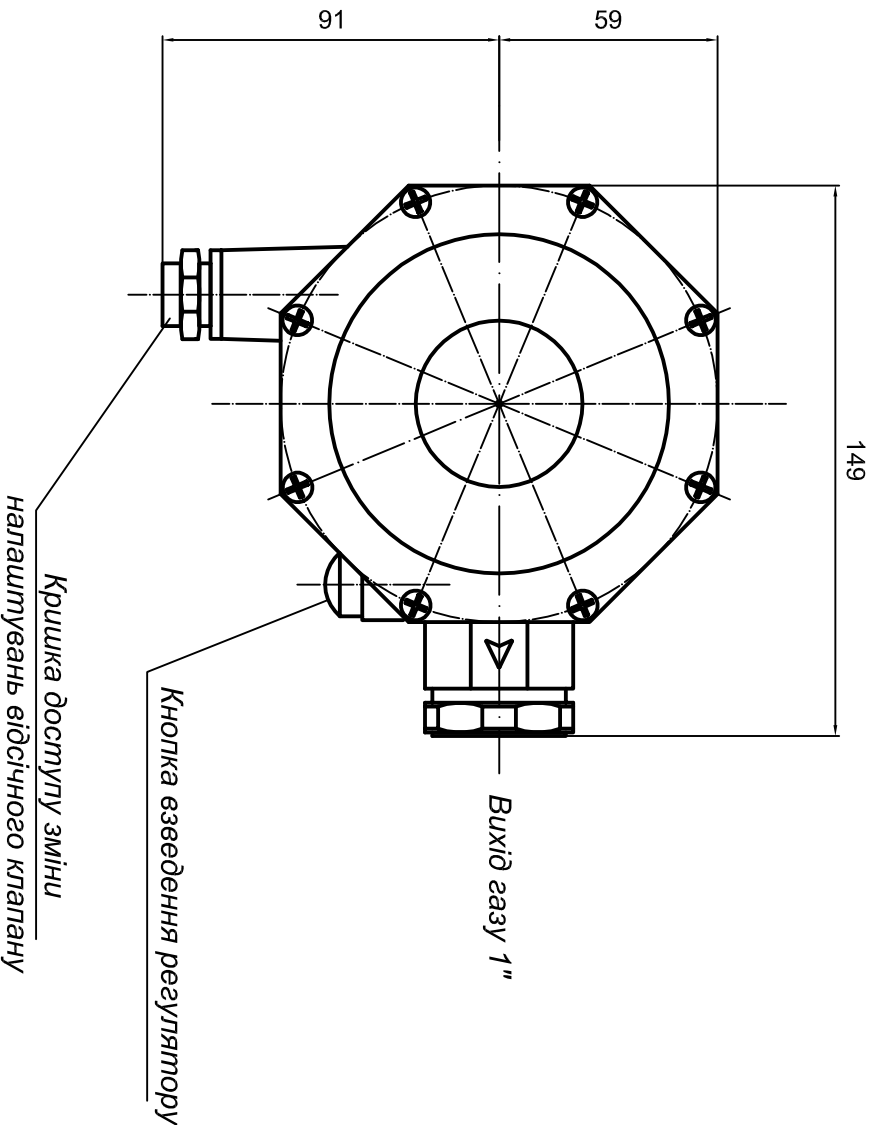

Инв. N°подп.	Подп. и дата	Взам.инв. N°	Инв. N°дубл.	Подп. и дата

Справ. N°	Перв. прим.

						2.47.20-1 - Р
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		Регулятор тиску FLT-25 (виконання 1)
Разраб.		Островский				
Пров.		Гладков				
Т.контр.		Кравченко				
						FLT-25 - код. 2.47.20-1
Н.контр.						
Утв.						
	Лит	Масса	Масштаб			ООО "ТЕСТРАЙТ" "СОРИМ" +38(067)607-21-08
				1:1		
	Лист 1		Листов 1			