



Рєгулятор тиску FLT-25
(вїконання 2)

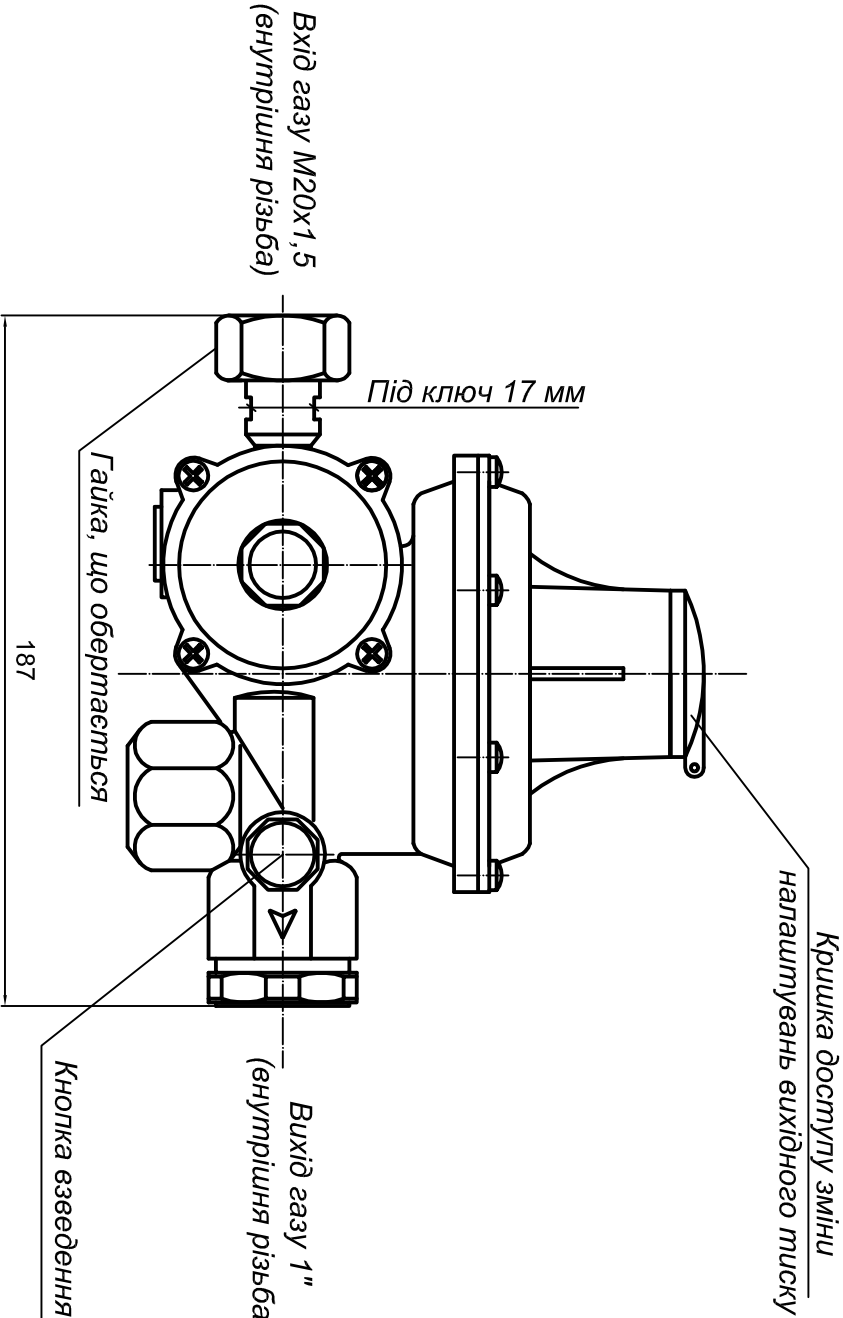

- Загальні данні:
1. Масова максимальна пропускна спроможність - 40 кг/год;
 2. Об'ємна максимальна пропускна спроможність парів ЗВГ - 17 м3/год;
 3. Максимальний вхідний тиск - 18 кгс/см2;
 4. Вихідний тиск:
 - 30...45 мбар (3,0 ... 4,5 кПа);
 - 20...40 мбар (2,0...4,0 кПа) - під замовлення;
 5. Тиск спрацювання відсічного клапана 60...90 мбар (6,0...9,0 кПа).

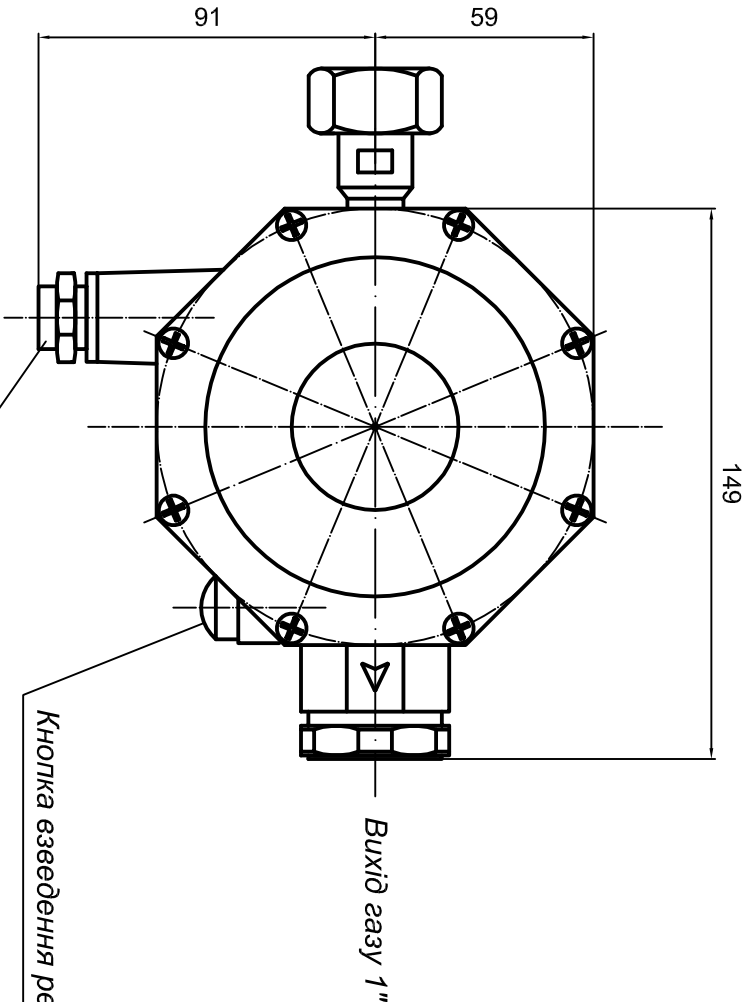

Справ. N°	Перв. прим.

Инв. N°дубл.	Подп. и дата	Взам.инв. N°	Подп. и дата	Инв. N°подп.

2.47.20-2 - Р									
Изм.	Лист	№ док.и.	Подп.	Дата	Регулятор тиску FLT-25 (вїконання 2)				
Разраб.	Осеровский								
Пров.	Гладков								
Т.контр.	Кравченко								
Н.контр.					FLT-25 - код. 2.47.20-2				ООО "ТЕСТРАЙТ" "СОРРІМ" +38(067)607-21-08
Уте.									