

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 2° STADIO

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL



Q= 1.000 Kg/h

Cod. 1.37.361

CE INAIL 0100
modulo H - H1
 Garanzia di Qualità Totale

PED
 Pressure
 Equipment
 Directive

COPRIM - ITALY


A richiesta i riduttori vengono forniti senza valvola di blocco.

Regulators are supplied without shut off valve on demand.


Les reducteurs sont fournis sans soupape de sécurité opso sur demande.

Q= 2.000 Kg/h

Cod. 1.37.371

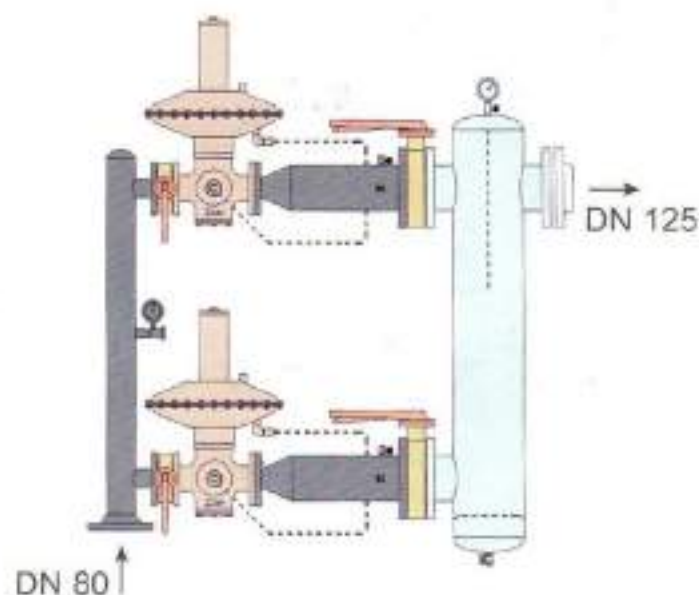

P₁ = 0,5 ÷ 2 bar

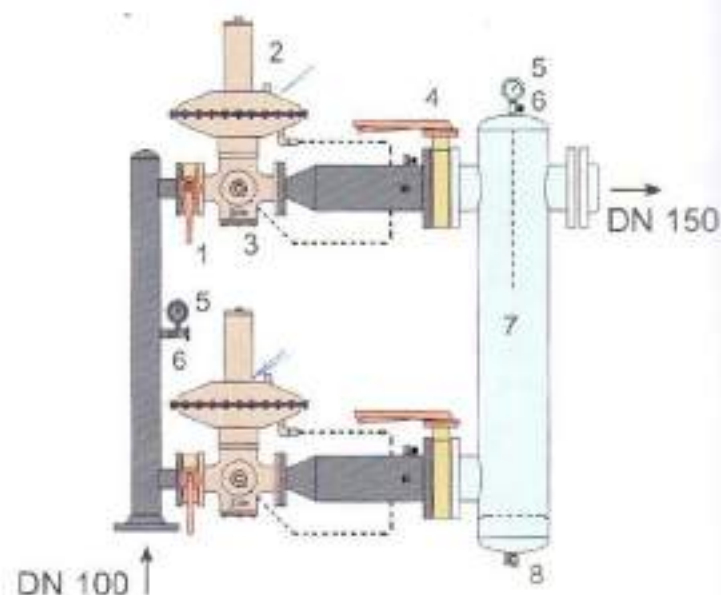

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Kg/h 1.000 2.000

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	DN	PN
1	Valvola a farfalla "Coprìim"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	80	16
2	Riduttore "Coprìim Alfa BP"	Détendeur	Gas regulator	ALFA 60 50 - 50	ALFA 80 80 - 80	16
3	Valvola di blocco max pressione	Valve de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-	-
4	Valvola a farfalla "Coprìim"	Vanne papillon	Butterfly valve	125	150	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	1/4"	-
6	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	1/4"	40
7	Barilotto di condensa	Barillet de condense	Condensate tank	8"	10"	16
8	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	1/4"	40