

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO

Q = 1000 kg/h

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL



CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY



Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. **1.37.18**

Cod. **1.37.23**

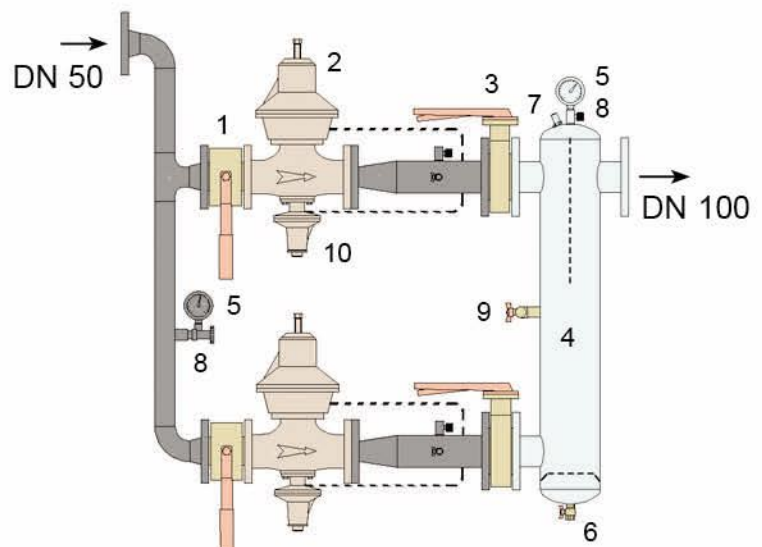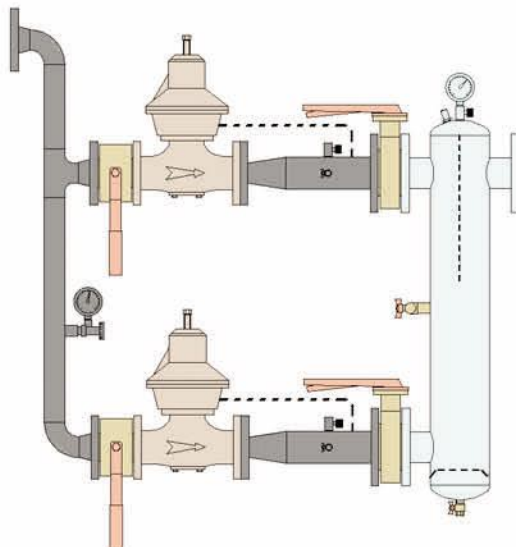

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = 0,5 bar (a richiesta max 1,5 bar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	50	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 50"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	8"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza (P ₂ x 2)	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
10	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-