

# GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 2° STADIO

**Q = 100 kg/h**

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL



**CE INAIL 0100** PED  
modulo H - H1  
Garanzia di Qualità Totale  
Pressure Equipment Directive

**COPRIM - ITALY**



Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.37.30

Cod. 1.37.301

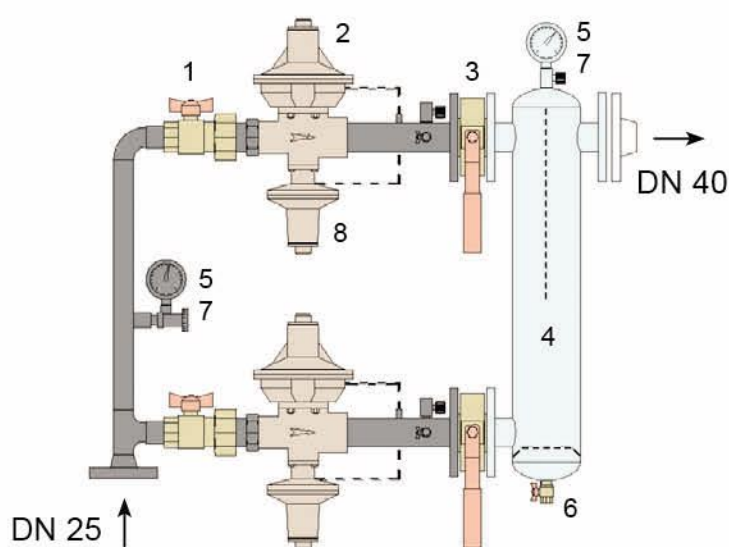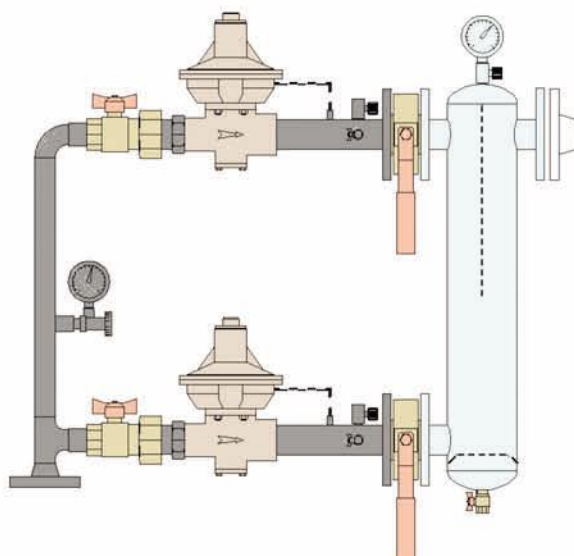

**P<sub>1</sub> = 0,5 ÷ 1,5 bar**

**P<sub>2</sub> = 35 mbar** (a richiesta max 300 mbar - on request - sur demande)

| Pos. | Descrizione                                       | Description              | Description         | DN           | PN |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----|
| 1    | Valvola a sfera con bocchettone                   | Vanne sphérique          | Ball valve          | 3/4" - 1"1/4 | 40 |
| 2    | Riduttore "Coprìma Alfa 20" con valvola di sfioro | Détendeur                | Gas regulator       | 1" - 1"1/2   | 16 |
| 3    | Valvola a farfalla "Coprìma"                      | Vanne papillon           | Butterfly valve     | 40           | 16 |
| 4    | Barilotto di condensa                             | Reservoir de condense    | Condensate tank     | -            | 16 |
| 5    | Manometro Ø 60                                    | Manomètre                | Pressure gauge      | 1/4"         | -  |
| 6    | Valvola a sfera di spurgo                         | Vanne sphérique          | Ball valve          | 1/4"         | 16 |
| 7    | Rubinetto a spillo in acciaio                     | Robinet à aiguille       | Needle valve        | 1/4"         | 40 |
| 8    | Valvola di blocco max pressione                   | Soupape de sécurité OPSO | OPSO shut off valve | -            | -  |