

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 2° STADIO

Q = 200 kg/h

LPG reduction station

Unité de réduction de GPL



CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY



Cod. 1.37.31

Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.37.311

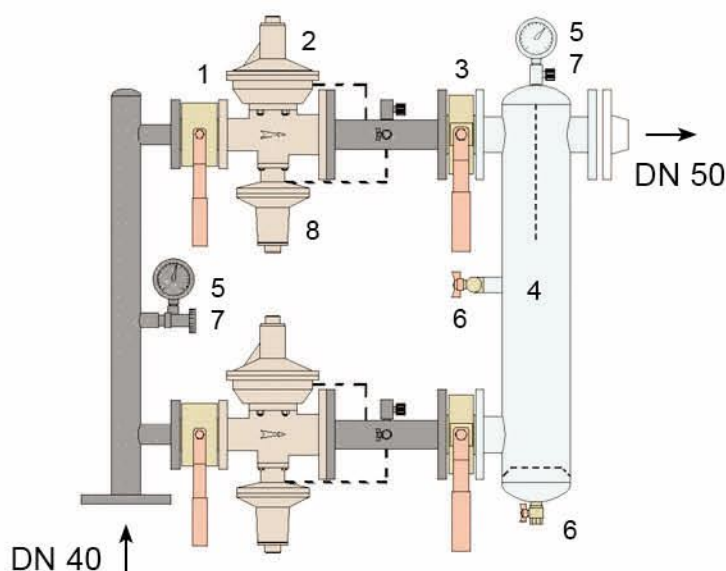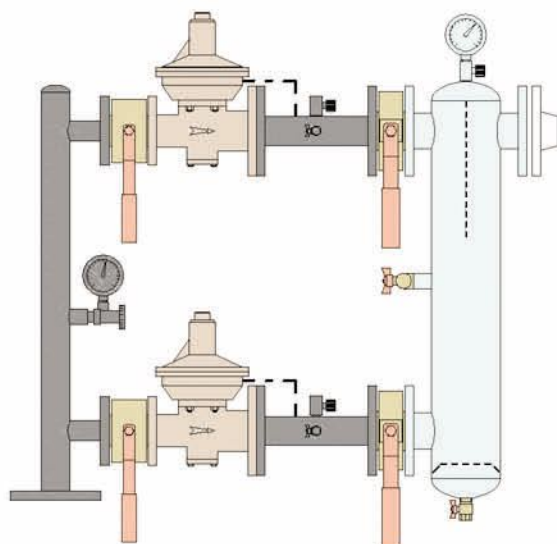

P₁ = 0,5 ÷ 2 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	16
2	Riduttore "Coprime Alfa 35" con valvola di sfioro	Détendeur	Gas regulator	25 - 50	16
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	1/2"	16
7	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
8	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-