

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 2° STADIO

Q = 500 kg/h

LPG reduction station HP

Unité de réduction de GPL



Esempio di montaggio su skid


Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid

CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.37.35

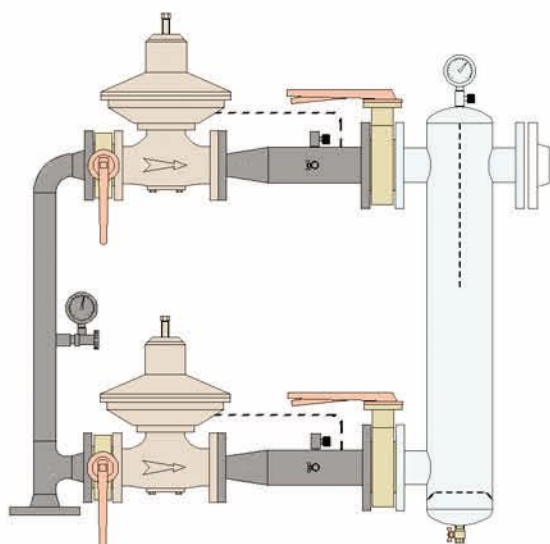


Con blocco max pressione

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. 1.37.351

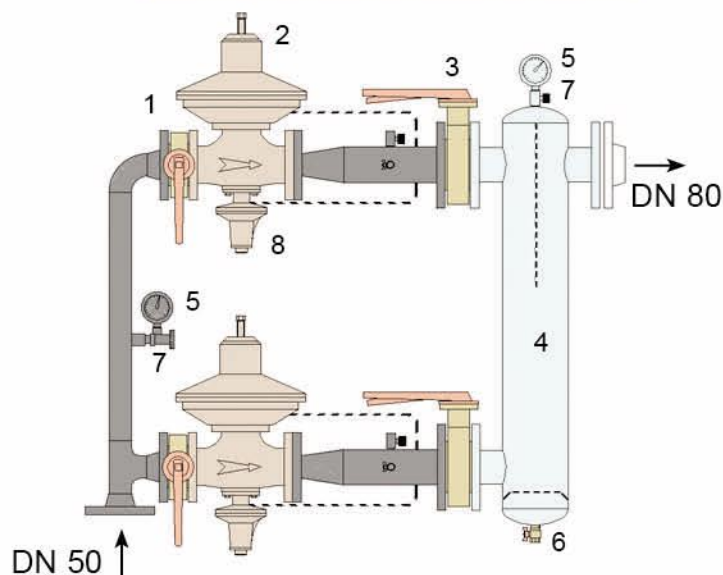

P₁ = 0,5 ÷ 5 bar

P₂ = 35 mbar (a richiesta max 100 mbar - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a farfalla	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
2	Riduttore "Coprime Alfa 50 BP"	Détendeur	Gas regulator	50 - 50	16
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	80	16
4	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	6"	16
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
8	Valvola di blocco max pressione	Soupape de sécurité OPSO	OPSO shut off valve	-	-