

# GRUPPO DI RIDUZIONE GPL DOPPIO STADIO

Q= 100 Kg/h

Double stage LPG reduction station

Unité de réduction de GPL au double stade




**INAIL 0100**  
 modulo H - H1  
 Garanzia di Qualità Totale

PED  
 Pressure  
 Equipment  
 Directive

**COPRIM - ITALY**

Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid


Cod. 1.38.60

Con valvola di blocco su riduttori di 2° stadio

With OPSO valve on 2° stage regulator

Avec soupape OPSO sur detendeur de 2° saut

Cod. 1.38.601

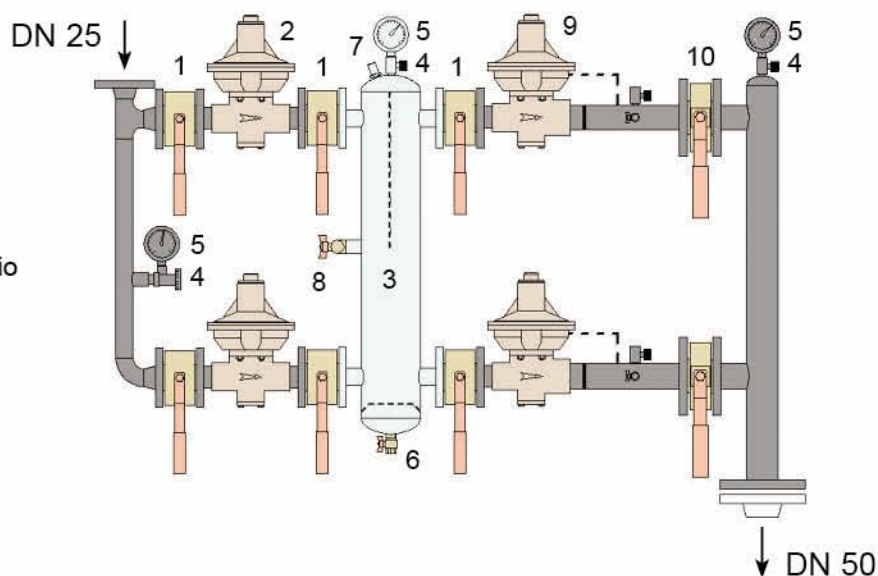

$P_1 = 2 \div 18 \text{ bar}$

$P_2 =$  (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 10 AP"	Détendeur	Gas regulator	1" - 1"	40
3	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Valvola a sfera a squadra	Vanne sphérique	Squared ball valve	1/2"	16
9	Riduttore "Coprìma Alfa 20 BP"	Détendeur	Gas regulator	1" - 1 1/2"	16
10	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16