

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura Q= 200 Kg/h

LPG reduction station HP with gas meter
Unité de réduction de GPL avec compteur



Esempio di montaggio su skid
Typical skid installation
Exemple d'assemblage sur skid


CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY

Cod. 1.41.20

Con valvola di blocco
With OPSO valve
Avec soupape OPSO

Cod. 1.41.201

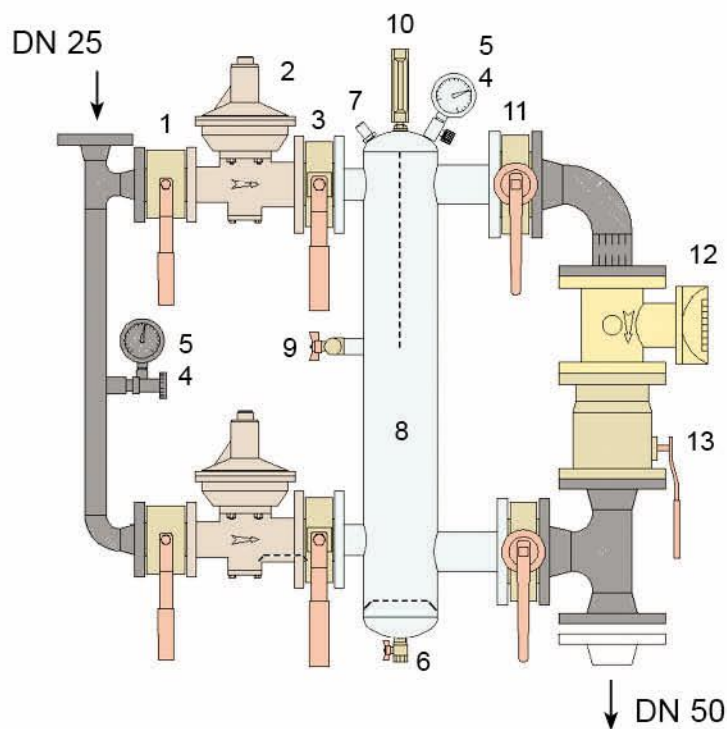

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprìma Alfa 31 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 40	40
3	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	40	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Valvola a farfalla "Coprìma"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
12	Contatore a turbina G 65	Compteur	Gas meter	50	16
13	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	50	16