

GRUPPO DI RIDUZIONE GPL 1° STADIO con misura

Q= 300 Kg/h

LPG reduction station HP with gas meter

Unité de réduction de GPL avec compteur



Esempio di montaggio su skid

Typical skid installation

Exemple d'assemblage sur skid

CE INAIL 0100 PED
modulo H - H1
Garanzia di Qualità Totale
Pressure Equipment Directive

COPRIM - ITALY


Cod. **1.41.30**

Con valvola di blocco

With OPSO valve

Avec soupape OPSO

Cod. **1.41.301**

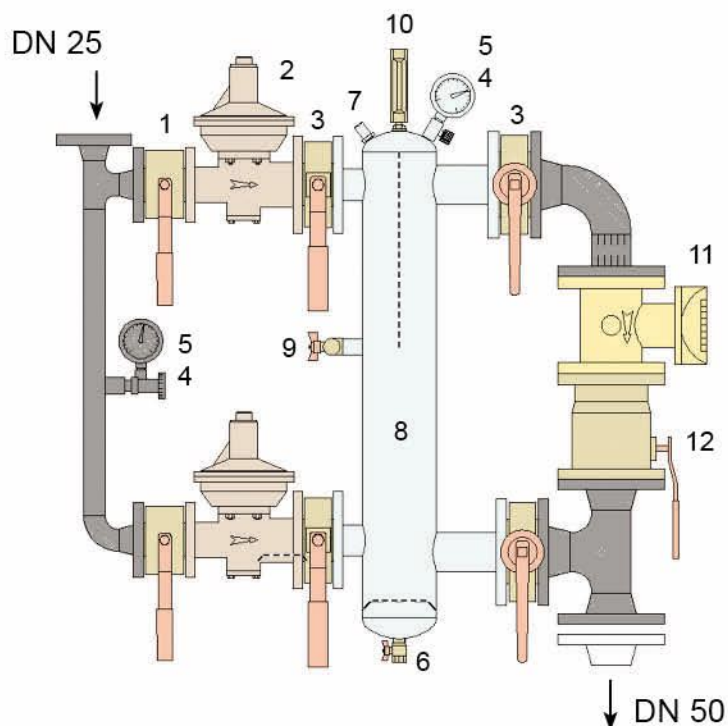

P₁ = 2 ÷ 18 bar

P₂ = (a richiesta - on request - sur demande)

Pos.	Descrizione	Description	Description	DN	PN
1	Valvola a sfera	Vanne sphérique	Ball valve	25	40
2	Riduttore "Coprime Alfa 35 AP"	Détendeur	Gas regulator	25 - 50	40
3	Valvola a farfalla "Coprime"	Vanne papillon	Butterfly valve	50	16
4	Rubinetto a spillo in acciaio	Robinet à aiguille	Needle valve	1/4"	40
5	Manometro Ø 60	Manomètre	Pressure gauge	1/4"	-
6	Valvola a sfera di spurgo	Vanne sphérique	Ball valve	1/4"	16
7	Valvola di sicurezza	Soupape de sécurité	Safety valve	1/4"	-
8	Barilotto di condensa	Reservoir de condense	Condensate tank	4"	16
9	Valvola a sfera a squadra	Vanne à équerre	Squared ball valve	1/2"	40
10	Termometro a colonnina	Thermomètre	Thermometer	1/2"	-
11	Contatore a turbina G 65	Compteur	Gas meter	50	16
12	Valvola a sfera a passaggio totale	Vanne à passage intégral	Full bore valve	50	16