


ОПРОСНИЙ ЛИСТ

Уровнемер (зонд) минимального уровня жидкости в резервуаре

КОД ТОВАРА: 1.70.30 ТМ «COPRIM»

Для изготовления зонда, контроля критической точки минимального значения
уровня продукта в резервуаре, просим указать следующие параметры,
(см. чертеж ниже)

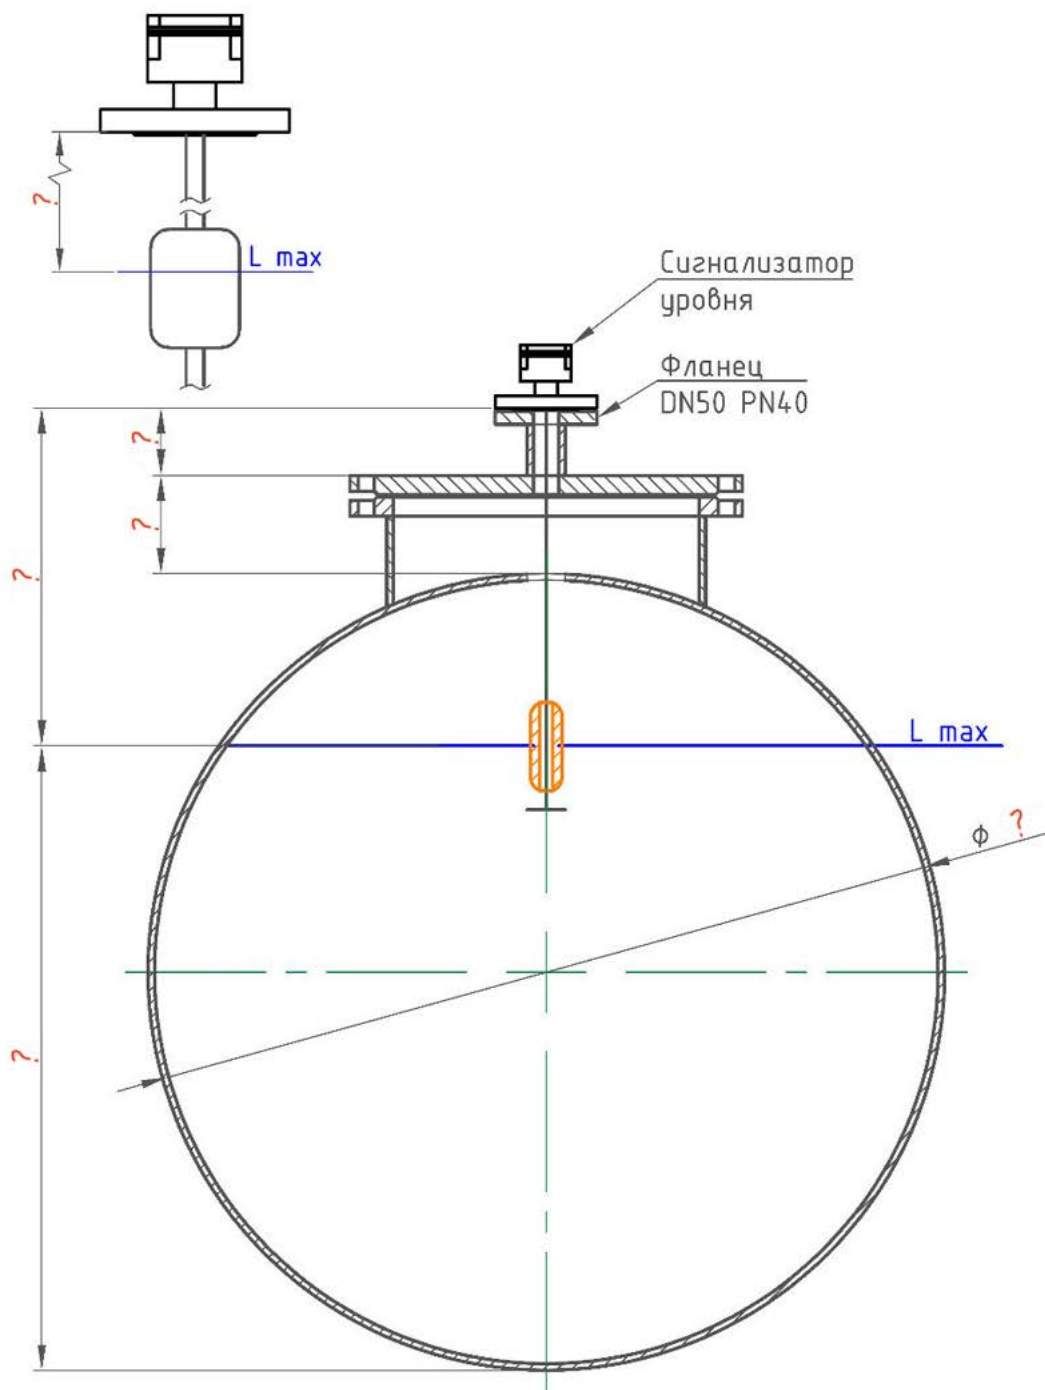

Инв. № подл.		Подпись и дата						Взам. инв. №
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		Разработал						
		Н. контр.						

Схема установки
сигнализатора максимального
уровня

Стадия	Лист	Листов
		1
 ООО «Тестрайт»		