

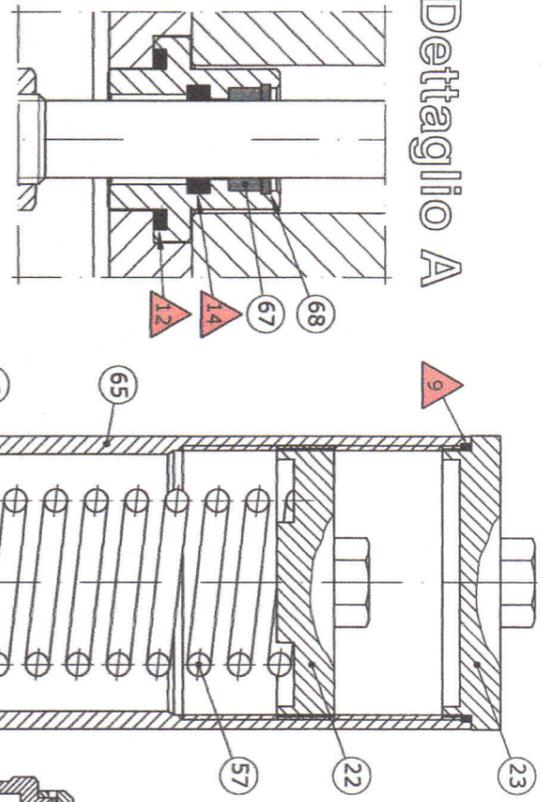


Dettaglio A

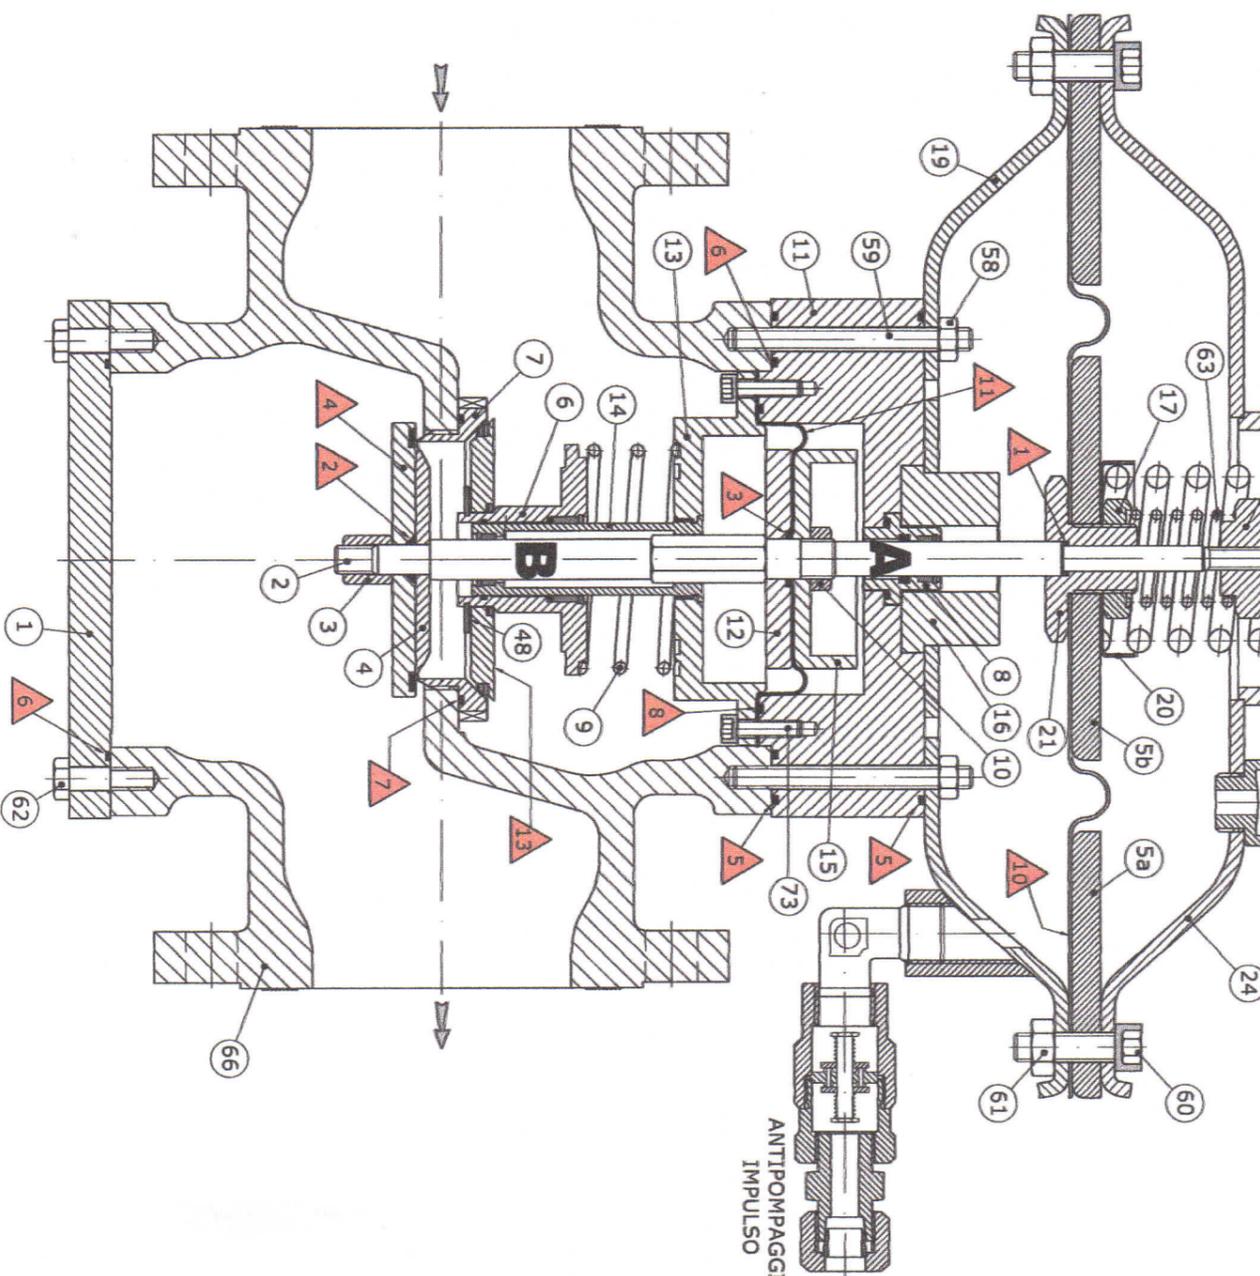

Dettaglio B

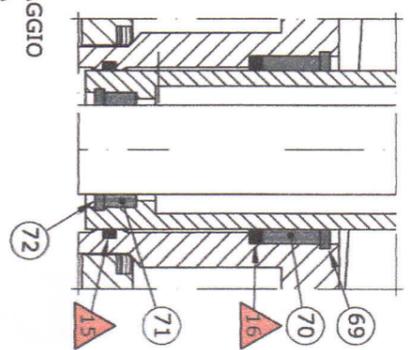

LEGENDA

- | | | | |
|----|---|----|------------------------|
| 1 | Plastra di fondo | 22 | Ghiera regolazione |
| 2 | Albero | 23 | Tappo |
| 3 | Dado blocca pastiglia | 24 | Coperchio |
| 4 | Disco guida | 48 | Anello seeger |
| 5a | Disco Ø375 protezione superiore membrana | 57 | Molla |
| 5b | Disco Ø140 protezione superiore membrana | 58 | Dado |
| 6 | Portapastiglia | 59 | Tirante |
| 7 | Sede | 60 | Vite esagono incassato |
| 8 | Guida albero superiore | 61 | Dado |
| 9 | Molla | 62 | Bullone |
| 10 | Dado blocca membrana | 63 | Molla |
| 11 | Distanziale intermedio | 65 | Canotto |
| 12 | Supporto membrana bilanciamento | 66 | Corpo |
| 13 | Bussola guida albero part. A | 67 | Bussola di guida IDWR |
| 14 | Bussola guida albero part. B | 68 | Anello seeger |
| 15 | Disco protezione superiore membrana bilanciamento | 69 | Anello seeger |
| 16 | Distanziale | 70 | Bussola di guida IDWR |
| 17 | Dado blocca membrana | 71 | Bussola di guida IDWR |
| 18 | Ghiera regolazione ammortizzatore | 72 | Anello seeger |
| 19 | Cassa | 73 | Vite esagono incassato |
| 20 | Disco porta molla | | |
| 21 | Supporto membrana | | |

RICAMBI

- | | |
|----|---------------|
| 1 | Anello o-ring |
| 2 | Anello o-ring |
| 3 | Anello o-ring |
| 4 | Pastiglia |
| 5 | Anello o-ring |
| 6 | Anello o-ring |
| 7 | Anello o-ring |
| 8 | Anello o-ring |
| 9 | Anello o-ring |
| 10 | Membrana |
| 11 | Membrana |
| 12 | Anello o-ring |
| 13 | Pastiglia |
| 14 | Anello o-ring |
| 15 | Anello o-ring |
| 16 | Anello o-ring |

COPRIM

ALTAVILLA -VI-
0444-349091 fax 349084

Particolare:

COMPLESSIVO ALFA 80 AP

scala: NO

data: 15.04.2014

Disegno n°

Rev. 0

disegn.: A.Z.

Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m


visto:

Materiale:

Sostituisce dis. n° del

Trattamento:

peso lordo =	gr.
tempo lavorazione ≈	pz.
produzione / h =	
costo materiale	€
costo produzione	€
costo unitario	€

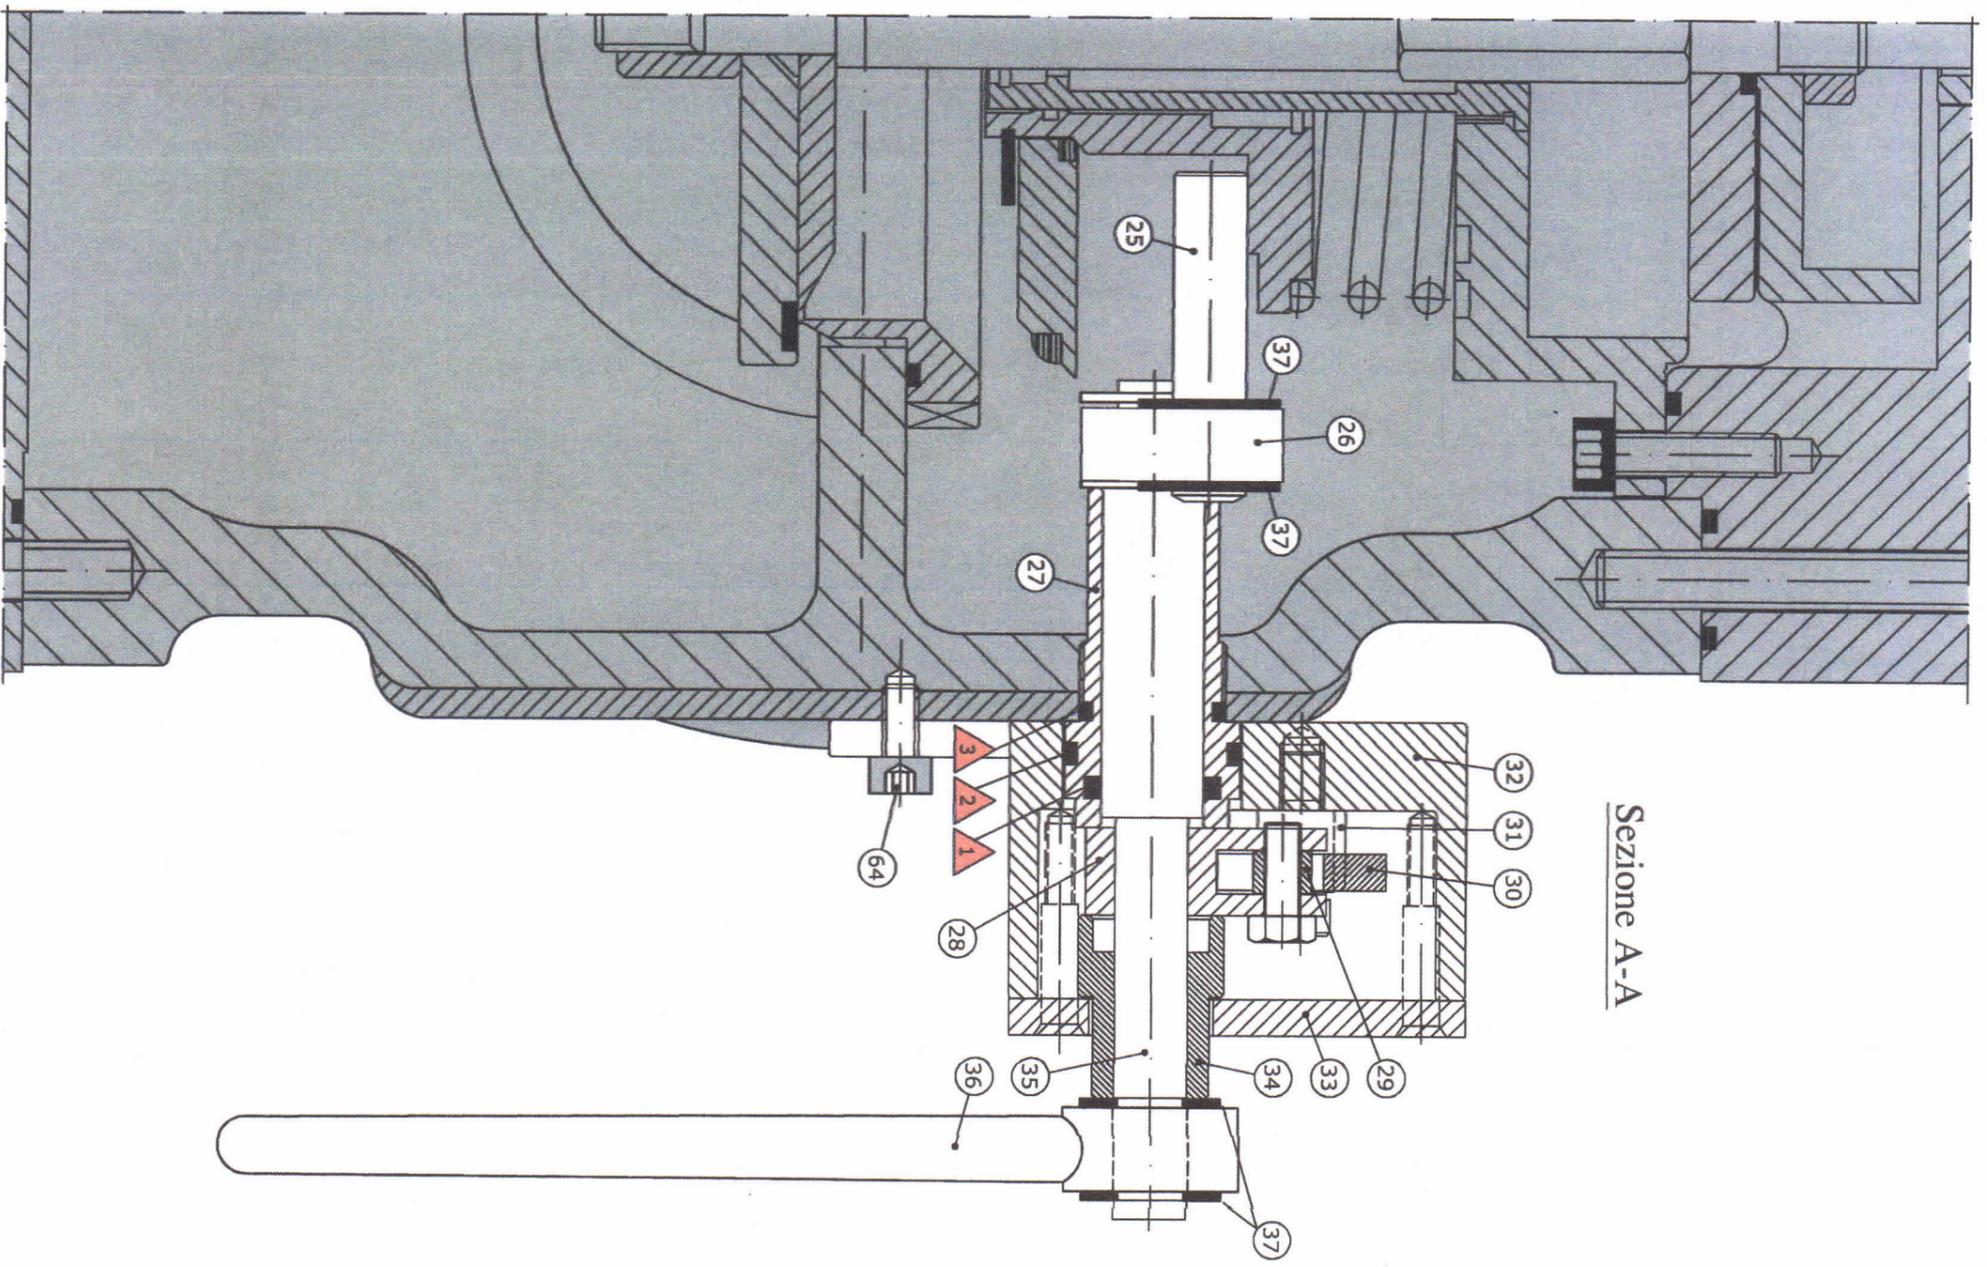

Sezione A-A

LEGENDA


- 25 Piolino
- 26 Leva
- 27 Bussola fissaggio blocco
- 28 Camma superiore
- 29 Bussola camma
- 30 Chiavistello
- 31 Bussola guida
- 32 Cassetta
- 33 Coperchio
- 34 Bussola guida albero
- 35 Albero principale
- 36 Manico
- 37 Anello seeger
- 64 Vite esagono incassato

RICAMBI

- 1 Anello o-ring
- 2 Anello o-ring
- 3 Anello o-ring

COPRIM ALTAVILLA -VI- 0444-349091 fax 349084		Particolare: COMPLESSIVO Sez. A-A RELE' ALFA 80	
scala: NO	Disegno n°	Rev. 0	
data: 11.04.2014	Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m		
disegn.: A.Z.	Materiale:		
visto:	Trattamento:		
Sostituisce dis. n° del			
barra 3 mt.	≈		pz.
peso lordo	=		gr.
tempo lavorazione	≈		
produzione / h	=		pz.
costo materiale			€
costo produzione			€
costo unitario			€

Sezione B-B

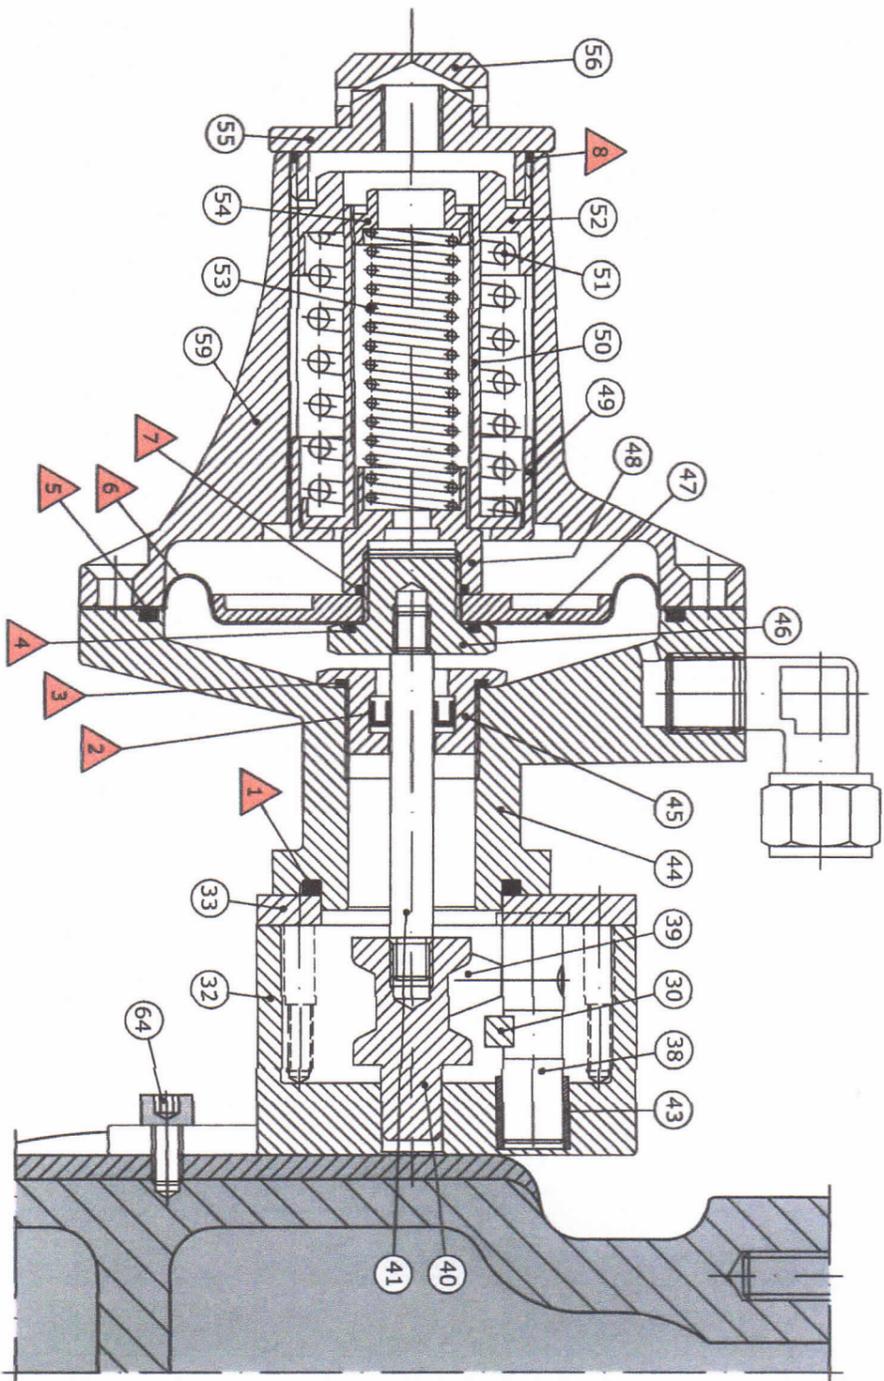


LEGENDA

- | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------------------------|
| 28 | Camma superiore | 46 | Supporto membrana |
| 30 | Chivistello | 47 | Disco protezione superiore membrana |
| 31 | Bussola guida | 48 | Bloccaggio membrana |
| 32 | Cassetta | 49 | Ghiera fincorsa |
| 33 | Coperchio Relè | 50 | Supporto molla |
| 34 | Bussola guida albero | 51 | Molla massima pressione |
| 35 | Albero principale | 52 | Ghiera regolazione max. press. |
| 38 | Albero rotazione rotellina | 53 | Molla minima pressione |
| 39 | Albero sgancio | 54 | Ghiera regolazione min. press. |
| 40 | Clessidra | 55 | Tappo |
| 41 | Albero supporto membrana | 56 | Cuffia |
| 42 | Molla | 57 | Molla |
| 43 | Manicotto | 58 | Perno chivistello |
| 44 | Calotta | 59 | Coperchio |
| 45 | Bussola guida | 64 | Vite esagono incassato |
-
- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Anello o-ring |
| 2 | Anello a labbro |
| 3 | Anello o-ring |
| 4 | Anello o-ring |
| 5 | Anello o-ring |
| 6 | Membrana |
| 7 | Anello o-ring |
| 8 | Anello o-ring |

RICAMBI

Sezione frontale RELE'

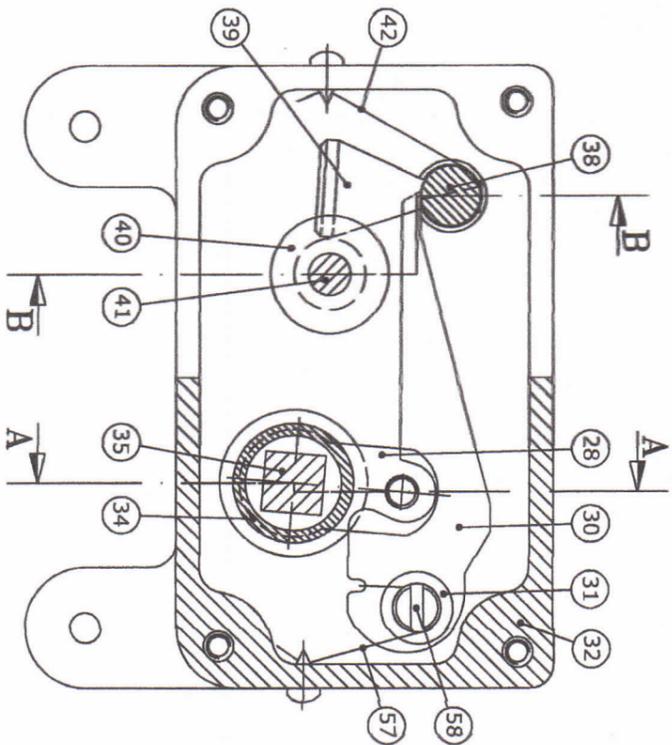

COPRIM		Particolare:	
ALTAVILLA - VI-		COMPLESSIVO Sez. B-B	
0444-349091 fax 349084		PRESSOSTATO + RELE' ALFA 80	
scala: NO			
data: 11.04.2014	Disegno n°	Rev.	0
disegn.: A.Z.	Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m		
visto:	Materiale:		
Sostituisce dis. n° del	Trattamento:		

barra 3 mt.	=	pz.
peso lordo	=	gr.
tempo lavorazione	=	
produzione / h ≈		pz.
costo materiale		€
costo produzione		€
costo unitario		€