



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕСТРАЙТ ЛПГ»

Україна, 03028, м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 10,

Fax: +38 (044) 362 97 70; Telefon: +38 (067) 607 21 08; E-mail: TESTRITE@ukr.net

www.testrite.com.ua www.coprим.com.ua www.plotnomer.com.ua www.massomer.com

ПАСПОРТ

КРАН МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ТМ «COPRIM» ИТАЛИЯ

Кран для манометра линейный игольчатый COPRIM PN100 1/2" M/F



Италия – Украина

– 2021 –



ВНИМАНИЕ!

Сжиженный углеводородный газ является взрыво- и пожароопасным продуктом!

ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!


Обслуживание допускается только специальному персоналу, квалифицированному и обученному в работе с оборудованием для сжиженных углеводородных газов.

Эксплуатация оборудования допускается только в установках, оснащение которых соответствует действующим правилам и нормам безопасности.



КРАН манометрический игольчатый ТМ COPRIM ИТАЛИЯ

- МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ: нержавеющая сталь
- ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/2" (папа мама)
- СБРОС ДАВЛЕНИЯ: вентиль опорожнения (сброс на ноль)
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 100 БАР
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: - 60 + 80 °C

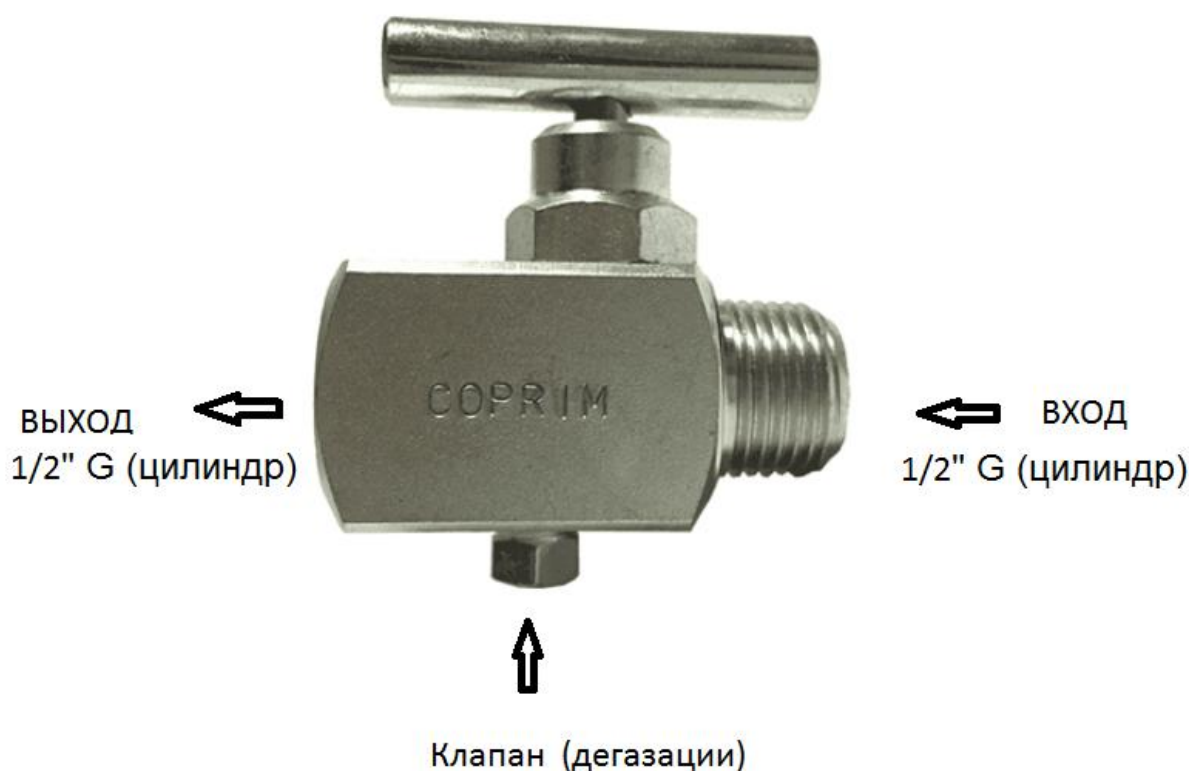

При хранении, инсталляции, в рабочем режиме и при ремонтных работах стоит соблюдать следующие указания!

ХРАНЕНИЕ

Кран манометрический игольчатый.

Процесс хранения не должен превышать 3 года с момента их производства. Кран манометрический игольчатый не должны подвергаться большим перепадам температур. Идеальная температура для хранения - 10-40°C.

Кран манометрический игольчатый, как запорное устройство, должен храниться в сухой, защищенной от пыли среде, вне попадания прямого солнечного света, по возможности в картонной или пластмассовой коробке.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Необходимо осмотреть кран манометрический игольчатый, чтобы убедиться в отсутствии повреждений на резьбе, а также в отсутствии инородных тел на выходе клапана или в его корпусе.

При монтаже кран манометрический игольчатый как запорного устройства должны использоваться только подобранные по размеру гаечные ключи.

Закрепить вручную, с помощью гаечного ключа, применять уплотнение медная пластина или соответствующего герметика, применяя соответствующее усилие по динамометрическому ключу.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Кран манометрический игольчатый не нуждается в постоянном контроле при рабочем режиме. Рекомендуются одноразовый ежедневный визуальный контроль, который включает в себя: контроль наличия утечек и контроль отсутствия повреждений.

ГАРАНТИЯ

При неправильной работе необходимо отправить клапан к изготовителю / продавцу с указанием возникшей неисправности. Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии с требованиями настоящего технического паспорта и национальными нормативными документами.

Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные работы, так как при этом теряется гарантийное право.

Свидетельство о приемке

Испытание	Результат
Внешний осмотр	Соответствует
Проверка прочности и плотности корпусных деталей	Норма
Проверка заводских установок	Норма
Проверка упаковки и комплектности поставки	Соответствует



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕСТРАЙТ ЛПГ»

Україна, 03028, м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 10,

Fax: +38 (044) 362 97 70; Telefon: +38 (067) 607 21 08; E-mail: TESTRITE@ukr.net

www.testrite.com.ua www.coprim.com.ua www.plotnomer.com.ua www.massomer.com

**Настоящим подтверждается,
что КРАН ИГОЛЬЧАТЫЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТМ COPRIM
признан годным к эксплуатации.**

Адрес производителя:

36077, ITALY, ALTAVILLA, Vicenza, Via Retrone. 32,

«COPRIM S.r.l.» _____.

«__» _____ 20__г. (подпись представителя, печать)

Представитель (Эксклюзивный дилер) по Украине:

03028, г. Киев, пр-т НАУКИ 55а

ООО «ТЕСТРАЙТ ЛПГ» _____.

«__» _____ 20__г. (подпись представителя, печать)

Дата передачи оборудования клиенту «__» _____ 20__г.